



# 产品认证证书

证书编号: CQC2002010307023395

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、规格、型号**

万能式断路器

NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1P-4000、NA1-3200X、  
NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、NA1H-3200/4、NA1H-4000; 详情见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2024年11月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307023395

纸 号:

NA1-3200、NA1-3200/4、NA1-4000、NA1P-3200、NA1P-3200/4、  
NA1P-4000、NA1-3200X、NA1-3200X/4、NA1-4000X、NA1H-3200、  
NA1H-3200/4、NA1H-4000

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ): 12kV;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 1000V;

额定工作电压( $U_e$ ): AC400V/500V/690V;

额定电流( $I_n$ ): NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1-3200X、  
NA1-3200X/4、NA1H-3200、NA1H-3200/4: 2000A, 2500A, 3200A;

NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000: 4000A;

极数: NA1-3200、NA1-3200/4、NA1P-3200、NA1P-3200/4、NA1-3200X、NA1-3200X/4、  
NA1H-3200、NA1H-3200/4: 3P、4P

NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000: 3P

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力( $I_{cs}$ ):  $I_{cs}=80kA$  (AC400V),  $65kA$  (AC500V/690V);

额定极限短路分断能力( $I_{cu}$ ):  $I_{cu}=100kA$  (AC400V),  $65kA$  (AC500V/690V);

额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ):  $I_{cw}=80kA/1s$  (AC400V),  $50kA/1s$  (AC500V/690V);

使用类别: B;

适用于隔离

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010307023395

纸 号:

型号解释:

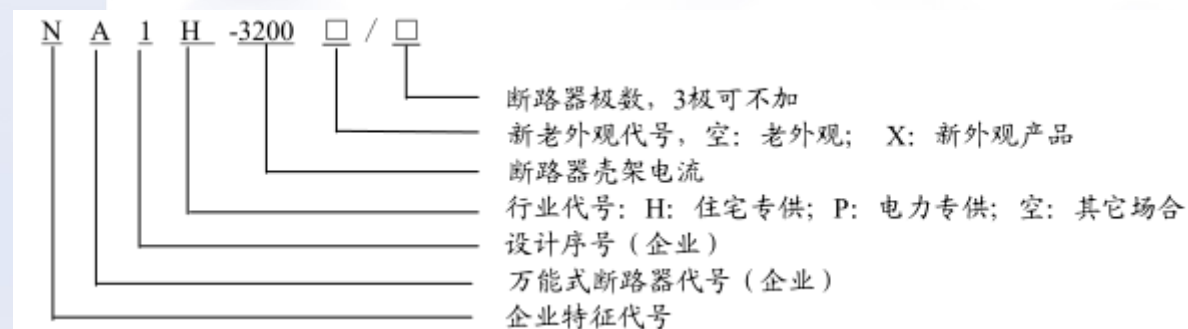

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>